


Terrassebelægning og isolering på brædder

Icopal Kombidug II / Icopal Bundmembran PF 5000 SBS /
Icopal Bundmembran PF 5000 SBS

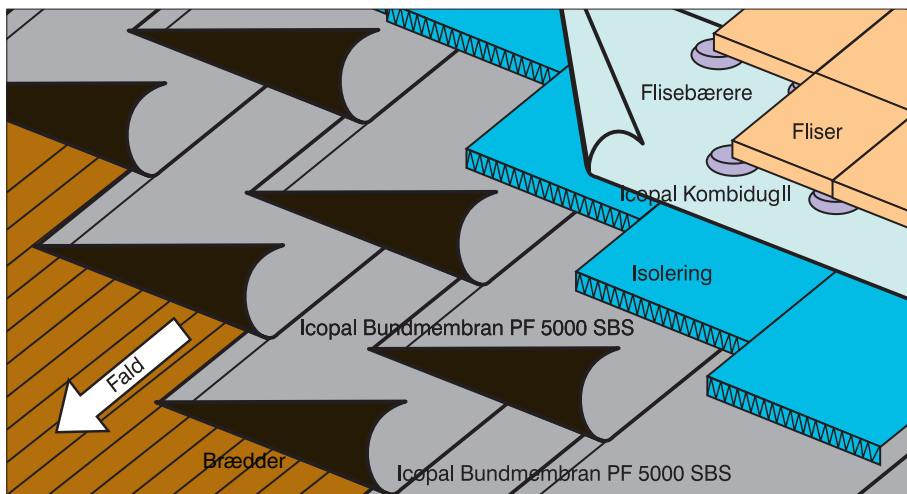

Specifikation nr.: 9.8-5 B

Hældning	Min. 1:40, max. 1:20
Underste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS fastgøres mekanisk. Overlæg fuldsvejses.
Mellemste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS fuldsvejses til underste lag.
Isolering	Extruderet polystyren (XPS) 30 kg/m ² (tykkelse angives) udlægges løst.
Øverste lag	Et lag Icopal Kombidug II udlægges med 5 cm overlæg mod faldet.
Fliser	Fliser udlægges på flisebærere. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50 × 50 cm. Fald 1:100 anbefales. Max. 5 mm fugeafstand mellem fliser.
Vægt	Ca. 150-250 kg/m ² .
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).
Garanti	Omfattet af Icopal PLUS Garanti 15 år.