


Terrassebelægning og isolering på beton

Icopal Kombidug II / Icopal Bundmembran PF 5000 SBS / Icopal Bundmembran PF 5000 SBS

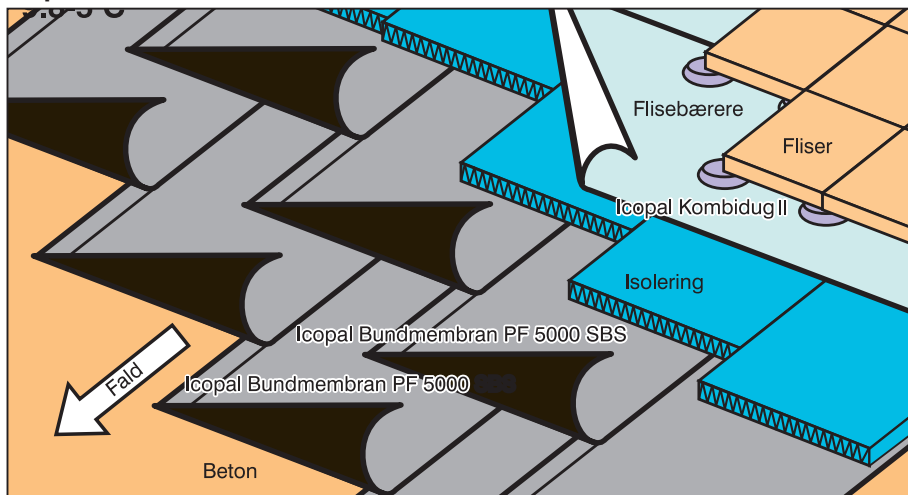

Specifikation nr.: 9.8-5 C

Hældning	Min. 1:100, max. 1:20. Ved hældninger under 1:40 skal underlag oprettes med overbeton eller afretningsmørtel.
Forstrykning	Den rengjorte betonflade stryges med Icopal Asfaltgrunder. For brug ca. 0,3 l/m ² .
Underste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS punkt- eller fuldsvejses til underlaget. Overlæg fuldsvejses.
Mellemste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS fuldsvejses til underste lag.
Isolering	Extruderet polystyren (XPS) 30 kg/m ² (tykkelse angives) udlægges løst.
Øverste lag	Et lag Icopal Kombidug II udlægges med 5 cm overlæg mod faldet.
Fliser	Fliser udlægges på flisebærere. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50 × 50 cm. Fald 1:100 anbefales. Max. 5 mm fugeafstand mellem fliser.
Vægt	Ca. 150-250 kg/m ² .
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (f2).
Garanti	Omfattet af Icopal PLUS Garanti 15 år.